

ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС»

КОММУТАТОР  
ТРЕХВХОДНОЙ  
220 вольт  
ADVANCE COM-3t(220)  
с задержкой выключения

Паспорт

Красноярск

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Коммутатор трехвходной 220 вольт ADVANCE COMt-3(220) с задержкой выключения (далее – Коммутатор) изготовлен ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС», г. Красноярск, и применяется в системах вентиляции, кондиционирования и отопления.

В данном устройстве предусмотрена задержка выключения 40 секунд.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальные размеры корпуса	80×55×27 мм
Напряжение питания, частота	220( ±20%)В, 50 Гц
Потребляемая мощность устройства, не более	2 Вт
Ток нагрузки на контакты реле вентилятора, не более	5 А

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Коммутатор трехвходной 220 вольт ADVANCE COM-3t(220)	- 1 шт.
Паспорт	- 1 экз.

## 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Коммутатор трехвходной 220 вольт ADVANCE COMt-3(220) № \_\_\_\_\_ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Контролёр ОТК \_\_\_\_\_

## 5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Коммутатор заменяет в различных схемах подключения 3 (три) реле и таймер задержки отключения, и улучшает алгоритм работы этой схемы.


Коммутатор при появлении на любом из входов сигнала от 100 до 380 В переменного/постоянного/пульсирующего тока замыкает реле, гальванически развязанное от входных напряжений: Например:

1. от переключателя скоростей вентилятора - включает ТЭНы, клапана нагревания/охлаждения;
2. от трех разных выключателей (освещение и пр.) - включается вытяжная/приточная вентиляция;
3. для коммутации различных схем при недостаточном напряжении (220 В);
4. для подключения канального кондиционера в систему вентиляции (неизменный выходной сигнал 220 В при переключении скоростей вентилятора кондиционера).

При выключении входных сигналов реле размыкается с задержкой 40 секунд. Эту необходимо для, например:

- продувки ТЭНов приточной вентиляции для исключений перегрева, возгораний, сработки системы защиты от перегрева;
- продолжения вентиляции вентилируемых помещений после выключения света и т.п.

## 6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

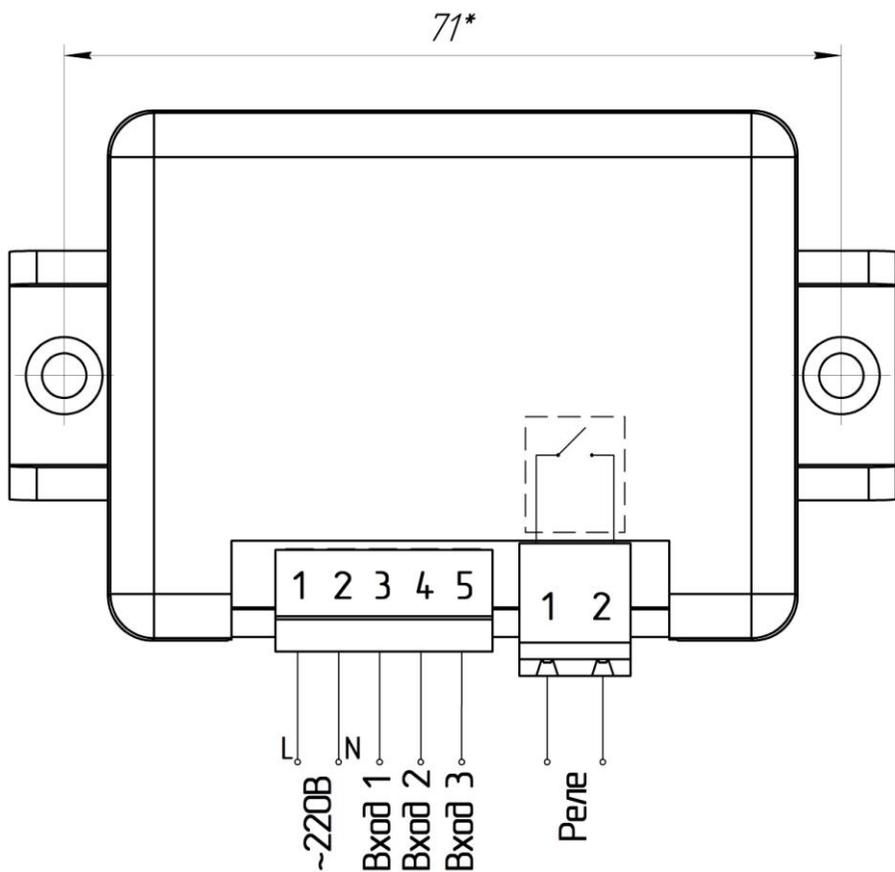

## 7. СЕРВИСНАЯ КАРТА

Настоящий акт составлен представителем организации-потребителя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование, адрес организации, Ф.И.О., должность представителя)

и представителем ремонтной организации \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Тип изделия \_\_\_\_\_  
заводской № \_\_\_\_\_ дата изготовления \_\_\_\_\_  
введён в эксплуатацию \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Выявлено следующее:

1. Условия хранения изделия на складе получателя \_\_\_\_\_
2. Состояние тары и упаковки \_\_\_\_\_
3. Условия эксплуатации \_\_\_\_\_
4. Проверка качества изделия произведена по (№№ стандартов, ТУ ) \_\_\_\_\_
5. Монтаж изделия (кто и когда произвёл, качество) \_\_\_\_\_
6. Состояние изделия и его комплекта поставки \_\_\_\_\_
7. Перечень дефектов и отклонений \_\_\_\_\_
8. Для восстановления необходимо \_\_\_\_\_

М.П

Подписи

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на Коммутатор трехходовой 220 вольт ADVANCE COM-3t(220) – 1 год с момента продажи.

При поступлении по рекламации в ООО «МАКСИМА ЭЛЕКТРОНИКС» некомплектного изделия или при потере товарного вида изделия по вине потребителя в гарантийный период, изготовитель оставляет за собой право на взимание оплаты за доукомплектование и работы по восстановлению изделия согласно калькуляции затрат.